

项目名称：徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购

项目编号：JSZC-320300-XHGC-G2025-0008

政府采购合同

采购人：徐州市公安局

成交供应商：北京市体科健体育科技有限公司

合同签订日期：2025年12月30日

合同通用条款

目录

第一条	定义
第二条	合同范围
第三条	价格
第四条	支付
第五条	交货
第六条	包装和标记
第七条	技术资料
第八条	安装
第九条	验收
第十条	售后服务和技术培训
第十一条	索赔
第十二条	不可抗力
第十三条	合同的终止
第十四条	争议的解决
第十五条	适用法律
第十六条	权利保证
第十七条	保密
第十八条	合同生效及其他

合同通用条款

第一条 定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1 “买方”见《合同专用条款》。

1.2 “卖方”见《合同专用条款》。

1.3 “工作现场”见《合同专用条款》。

1.4 “合同标的”见合同附件 4。

1.5 “技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6 “技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8 “试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9 “验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10 “合同货币”见《合同专用条款》。

1.11 “合同价格”见合同附件 4。

1.12 “合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13 “日”是指日历天数。

1.14 “月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时。

第五条 交货

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到, 双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 买方派出 1—3 名技术人员参加项目实施, 卖方应积极配合甲方派出的 1—3 名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务, 买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式, 救济方式包括:

- A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。
- B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。
- C. 拒收合同标的。
- D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复, 该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内, 按照买方选择

的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括响应供应商之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承

担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书写并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为徐州市公安局。

1.2 “卖方”为北京市体科健体育科技有限公司。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是采购包 1：障碍场器材。详见合同附件。

第三条 价格

3.1 合同总价为¥578770 元 大写：人民币伍拾柒万捌仟柒佰柒拾元整。

3.2 本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用及完成本合同所需的人材机费，管理费，规费，税费等所有费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于产品价、包装费、设计费、运杂费、保险费、安装费、辅材费、调试费、上门服务费、技术服务费等其他一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十（30%）即¥173631 元，大写：人民币壹拾柒万叁仟陆佰叁拾壹元整，在双方签订合同，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之七十（70%）即¥405139 元，大写：人民币肆拾万零伍仟壹佰叁拾玖元整，合同标的全部交付并安装完毕，设备正常试运行 15 日后，进行项目验收；验收合格后 10 个工作日内，甲方对乙方提交的结算资料进行审核，审核确认后支付结算款（审计确认金额扣除预付款、违约款等后的金额），

由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、中标通知书、合同、验收报告

2、卖方出具的全额正式发票

3、如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

上述费用由甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：北京市体科健体育科技有限公司

账号：11001029500053002914

开户行：建设银行北京经济技术开发区支行

第五条 交货

5.1 卖方应于合同生效后，合同签订后 30 日内供货安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一（1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十（10%），违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

六、履约保函：

履约保证金：卖方应在合同签订前，向买方提交合同总价的 10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式:由买方将履约保证金无息退还卖方。

退还时间:卖方缴纳的履约保证金,待合同标的履约完成、验收合格,双方书面确认无责任纠纷,并办理交付证明后 30 日内一次性无息退还。

退还条件:本项目合同标的履约完成、验收合格,双方书面确认无责任纠纷,并办理交付证明后。

不予退还的情形:卖方不履行合同约定的义务,未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定,买方有权扣除履约保证金取得补偿。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1 卖方应于合同签订生效后, 30 个日历日内供货完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后,所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的的全部交付并安装完毕后,卖方可向买方书面提出试运行、验收要求,买方在接到书面要求后进行试运行,正常试运行 15 日后,进行最终验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其他情况下发生额外费用,买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 违约责任

11.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复,否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内,按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务,买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式,救济方式包括:

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.4 如果发生声称本合同项下服务泄露买方秘密导致买方损失、或因侵犯他人知识产权或商业秘密等权利而针对买方提起索赔或诉讼仲裁的情况,除下款另有规定外,卖方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

11.5 买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的,买方有权视情形单方解除本合同,卖方除应退还买方已支付的合同款外,还应向买方支付合同总金额 20%的违约金。

11.6 买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日,合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

12.4 不可抗力造成的设备损坏、灭失或返工费用,由双方按以下方式承担:

若损坏发生在设备交付前,由中标单位承担修复或重新提供的费用;

若损坏发生在设备交付后、验收前,由采购人协助中标单位处理,费用由中标单位承担;

若因不可抗力导致项目完全无法继续履行,双方可协商解除合同,互不追究违约责任,已发生的合理费用按合同约定结算。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为,买方可以全部或部分地终止合同:

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/或技术资料;或者卖方未能履行合同项下任何其他义务,并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下,买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务,卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是,卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致,合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉

讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库〔2015〕135号), 买方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同_____部分涉及国家秘密, 该涉及国家秘密部分不公告; 买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同_____部分涉及商业秘密, 该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址:

买方: 徐州市公安局
地址:
邮编:
电话:
传真:

卖方: 北京市体科健体育科技有限公司
地址: 北京市北京经济技术开发区景园
北街2号47号楼
邮编: 100176
电话: 18515529627
传真: 010-87608114

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 3：售后服务

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件）

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

合同附件 6：保修承诺

合同附件 1:

合同协议书

合同编号: TKJ2025120602

签字日期: 2025 年 12 月 30 日

签字地点: 徐州市

徐州市公安局 (买方名称) (以下简称“买方”) 已接受 北京市体科健体育科技有限公司 (卖方名称) (以下简称“卖方”) 对 徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购 (项目名称) (项目编号: JSZC-320300-XHGC-G2025-0008) 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同, 若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处, 优先顺序应按下列文件顺序解释。

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同专用条款
- (4) 合同通用条款
- (5) 除合同附件 1 外的合同附件
- (6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款, 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训, 买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效, 生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准:

- (1) 双方加盖电子签章或合同专用章;

6. 合同一式 陆 份, 具有同等法律效力, 买方 两 份, 卖方 叁 份, 政府采购管理部门一份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处, 以采购文件[项目编号 JSZC-320300-XHGC-G2025-0008]为准。如果不能协商一致, 合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。



买方（签章）：徐州市公安局

法定代表人或授权代表（签名）：

朱和平



卖方（签章）：北京市体科健体育科技有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：

何志坚

开户银行：建设银行北京经济技术开发区支行

银行账号：11001029500053002914

合同附件 2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件)

偏离表

项目名称：徐州市区域性应急演练装备基地训练器材采购

项目编号：JSZC-320300-XHGC-G2025-0008

序号	偏离内容	招标文件的要求	投标文件中的内容	(正/负/无) 偏离	说明
1	无	极限越障-攀爬绳 - 外形尺寸：宽 2m，立柱高 4.2m； - 立柱采用 150*150*4mm 方管；中间横梁为 $\phi 114*1mm$ 圆管； - 爬绳为 $\phi 40mm$ 尼龙绳，长度 5m； - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光泽度 90% 粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 - 已提供产品责任险及保单原件扫描件	极限越障-攀爬绳 - 外形尺寸：宽 2m，立柱高 4.2m； - 立柱采用 150*150*4mm 方管；中间横梁为 $\phi 114*1mm$ 圆管； - 爬绳为 $\phi 40mm$ 尼龙绳，长度 5m。 - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光泽度 90% 粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 - 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
2	投标文件中已提供攀岩板硬度符合 GB/T3854-2017 标准检测且巴柯尔硬度检测 ≥ 70 ，攀	极限越障-横向往 - 外形尺寸：墙面长 7m，高 3m； - 立柱采用 $\geq 150*150*4mm$ 方管 - 墙板使用 $\geq 1500*1500*18$ 玻璃 - 钢板：墙面横杆材质要求为巴柯尔；上下横杆间距为 1.9m。	极限越障-横向往 - 外形尺寸：墙面长 7m，高 3m；立柱采用 150*150*4mm 方管 - 墙板使用 1500*1500*18 玻璃钢板；墙面横杆材质要求为巴柯尔；上下横杆间距为 1.9m。 - 为保证器材质量及使用人员的安全，投标文件中已提供攀岩板硬度符合 GB/T3854-2017 标准检测且巴柯尔硬度检测 ≥ 70，攀	正偏离	详见检验检测报告及产品责任险

	岩板通过光老化实验-紫外辐射暴露 ≥ 560 小时，光老化后拉伸测试保持率 71.9%，岩点拉伸强度符合 GB/T1040.1-2018 标准检测检测报告复印件。	为保证器材的质量及使用人员的安全，攀岩板硬度须符合 GB/T3854-2017 标准检测且巴柯尔硬度检测 ≥ 55，攀岩板通过光老化实验 紫外辐射暴露 ≥ 480 小时，光老化后拉伸测试保持率不低于 68.5%，岩点拉伸强度符合 GB/T1040.1-2018 标准检测。	通过光老化实验 紫外辐射暴露 ≥ 560 小时，光老化后拉伸测试保持率 71.9%，岩点拉伸强度符合 GB/T1040.1-2018 标准检测检测报告复印件。		
3	无	极限越障-悬孔板 - 外形尺寸：长 4.1m，宽 2.5m，总高 3.6m； - 立柱采用 $\geq 150*150mm$ 方管，壁厚 $\geq 4mm$；由承重立柱、侧梁承重台面、护栏、下沉阶梯台面组成。侧梁入口尺寸：长 0.74m*宽 0.6m，下沉阶梯台面尺寸：长约 2.5m*宽 1.1m*高 1.2m；平台面铺设厚度 $\geq 25mm$ 防腐松木板	极限越障-悬孔板 - 外形尺寸：长 4.1m，宽 2.5m，总高 3.6m； - 立柱采用 150*150mm 方管，壁厚 4mm；由承重立柱、侧梁承重台面、护栏、下沉阶梯台面组成。侧梁入口尺寸：长 0.74m*宽 0.6m，下沉阶梯台面尺寸：长 2.5m*宽 1.1m*高 1.2m；平台面铺设厚度 25mm 防腐松木板 - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光泽度 90% 粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
4	无	极限越障-高低栏 • 外形尺寸：前梁宽2.12m×高0.56m，后梁宽2.12m×高1.61m；前后梁间距：1.2m； • 立柱采用$\geq 150 \times 150 \text{mm}$方管，壁厚$\geq 4 \text{mm}$；中间横梁为$\Phi 165 \text{mm}$圆管，壁厚$\geq 4.5 \text{mm}$。	极限越障-高低栏 • 外形尺寸：前梁宽2.12m×高0.56m，后梁宽2.12m×高1.61m；前后梁间距：1.2m； • 立柱采用$150 \times 150 \text{mm}$方管，壁厚4mm；中间横梁为$\Phi 165 \text{mm}$圆管，壁厚4.5mm。 • 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200°C高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最亮光泽度90%度粉末，再进入烤箱经200°C高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
5	无	极限越障-攀绳墙 • 外形尺寸：宽2.4m，总高4.3m； • 下端2.9m处向下铺设厚度$\geq 215 \text{mm}$防腐松木板，顶部横梁下侧悬挂$\geq 50 \text{mm}$绳索；	极限越障-攀绳墙 • 外形尺寸：宽2.4m，总高4.3m； • 下端2.9m处向下铺设厚度245mm防腐松木板，顶部横梁下侧悬挂50mm绳索； • 立柱采用$150 \times 150 \text{mm}$方管，壁厚4mm；中间横梁为$\Phi 165 \text{mm}$圆管，壁厚4.5mm。	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

		• 立柱采用$\geq 150 \times 150 \text{mm}$方管，壁厚$\geq 4 \text{mm}$；中间横梁为$\geq \Phi 165 \text{mm}$圆管，壁厚$\geq 4.5 \text{mm}$。	• 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200°C高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最亮光泽度90%度粉末，再进入烤箱经200°C高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
6	• $60 \times 60 \times 3.0 \text{mm}$方管经中性盐雾试验检测，锈蚀等级10级。	极限越障-人梯 • 外形尺寸：长7.5m×宽2.5m×高6.4m，由承重平台、封板、护栏、斜坡框架、斜坡封板、滑降部件组成。斜坡封板长度：约6m • 滑竿采用$\geq \Phi 50 \text{mm}$圆管，壁厚$\geq 4 \text{mm}$； • 主立柱采用$150 \times 150 \times 4 \text{mm}$方管，护栏采用$60 \times 60 \times 3.0 \text{mm}$方管； • $60 \times 60 \times 3.0 \text{mm}$方管须经中性盐雾试验检测，锈蚀等级$\geq 9$级。	极限越障-人梯 • 外形尺寸：长7.5m×宽2.5m×高6.4m，由承重平台、封板、护栏、斜坡框架、斜坡封板、滑降部件组成。斜坡封板长度：6m • 滑竿采用$\Phi 50 \text{mm}$圆管，壁厚4mm； • 主立柱采用$150 \times 150 \times 4 \text{mm}$方管，护栏采用$60 \times 60 \times 3.0 \text{mm}$方管； • $60 \times 60 \times 3.0 \text{mm}$方管经中性盐雾试验检测，锈蚀等级10级。 • 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200°C高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最亮光泽度90%度粉末，再进入烤箱经200°C高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。	正确离	详见检验检测报告及产品责任险

			已提供产品责任险及保单原件扫描件		
7	无	极限越障-平衡木 - 外形尺寸：长 1.0m，宽 0.2m，高 0.3m； - 由踏板和弹簧底座组成，采用实木板，下设 3 个弹簧支撑点	极限越障-平衡木 - 外形尺寸：长 1.0m，宽 0.2m，高 0.3m； - 由踏板和弹簧底座组成，采用实木板，下设 3 个弹簧支撑点 - 金属表面涂层工艺要求： - 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； - 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； - 外表涂装，采用户外最高光亮度 90% 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 - 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
8	★方管 80mmx80mmx3mm 符合 GB/T228.1-2021 抗拉强度 545MP，投标文件中已提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS	极限越障-云梯 - 外形尺寸：整体尺寸约长 7.1m×宽 1.9m，由桥体和立柱组成，立柱跨度 5.1m，宽 2m，顶部宽 2.9m，前后端高 2.4m； - 主材采用 150*150mm*4mm、80*80mm*3mm 方管，横撑采用 Φ30mm 圆管。 ★为保证器材质量和安全，方管 80mmx80mmx3mm 须符合	极限越障-云梯 - 外形尺寸：整体尺寸长 7.1m×宽 1.9m，由桥体和立柱组成，立柱跨度 5.4m，宽 2m，顶部宽 2.9m，前后端高 2.4m； - 主材采用 150*150mm*4mm、80*80mm*3mm 方管，横撑采用 Φ30mm 圆管。 ★为保证器材质量和安全，方管 80mmx80mmx3mm 符合 GB/T228.1-2021 抗拉强度 545MP，投标文件中已提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 - 金属表面涂层工艺要求：	正偏离	详见检验检测报告及产品责任险

	标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。	GB/T228.1-2021 抗拉强度大于等于 250MP，须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。	- 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； - 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； - 外表涂装，采用户外最高光亮度 90% 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 - 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
9	无	极限越障-踏板 - 外形尺寸：整体尺寸约长 1m×宽 0.6m×高 0.72m，由踏板和踏板底座组成 - 两侧分别共设置 5 组踏板，交错分布，铺设厚度≥25mm 防腐松木板； - 立柱采用 150*150mm*4mm 方管，支撑须采用钢框架，材质均为 Q235。	极限越障-踏板 - 外形尺寸：整体尺寸约长 1m×宽 0.6m×高 0.72m，由踏板和踏板底座组成 - 两侧分别共设置 5 组踏板，交错分布，铺设厚度 25mm 防腐松木板； - 立柱采用 150*150mm*4mm 方管，支撑采用钢框架，材质均为 Q235。 - 金属表面涂层工艺要求： - 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； - 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； - 外表涂装，采用户外最高光亮度 90% 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			• 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
10	无	极限越障-低桩网 • 外形尺寸：整体尺寸约长 6.1m×宽 1.8m×0.5m（最中间高） • 低桩网下侧设置深度不低于 300mm 沙坑； • 主立柱 150x150mm*4mm 方管，横梁为 $\Phi 114mm \times 3.5mm$ 圆管，材质均为 Q235B • 上铺六边尼龙网，直径 $\geq 6mm$	极限越障-低桩网 • 外形尺寸：整体尺寸长 6.1m×宽 1.8m×0.5m（最中间高） • 低桩网下侧设置深度 300mm 沙坑； • 主立柱 150x150mm*4mm 方管，横梁为 $\Phi 114mm \times 3.5mm$ 圆管，材质均为 Q235B • 上铺六边尼龙网，直径 6mm • 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，三涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底漆采用环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光亮度 90% 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久； • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检测要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
11	无	极限越障-龙门梯 • 外形尺寸：整体尺寸约长 11.4m×宽 4m×4.5m（最高点）； • 架体上侧铺设尼龙绳网，直径 $\geq 25mm$，十字打结网； • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4mm$ 方管，横梁采用 $\geq \Phi 110mm \times 3.5$ 圆管，材质均为 Q235B • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4mm$ 方管，横梁采用 $\geq \Phi 110mm \times 3.5$ 圆管，材质均为 Q235B	极限越障-龙门梯 • 外形尺寸：整体尺寸长 11.4m×宽 4m×4.5m（最高点）； • 架体上侧铺设尼龙绳网，直径 25mm，十字打结网； • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4mm$ 方管，横梁采用 $\Phi 110mm \times 3.5$ 圆管，材质均为 Q235B • 横梁踏步采用 $\Phi 12mm$ 不锈钢绳，上设 $\Phi 50mm$ 绳索。 • 金属表面涂层工艺要求：	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

		质均须为 Q235； • 横梁踏步采用 $\geq \Phi 12mm$ 不锈钢绳，上设 $\Phi 50mm$ 绳索。	1) 采用喷塑工艺，三涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底漆采用环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光亮度 $\geq 90\%$ 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检测要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
12	★方管 120mmx80mmx3.5mm 须符合 GB/T228.1-2021 抗拉强度 439MP，投标文件中已提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人印章。	极限越障-滚筒桥 • 外形尺寸：整体尺寸约长 5m×宽 2.4m×高 2.4m；由承重框架、滑动轨道、滚筒组成。双道滚筒设置，滚筒把手由 8 根横杆组成，滚筒行走距离约 3.5m； • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4mm$ 方管，横梁采用 $120 \times 180 \times 3.5mm$ 方管，材质均为 Q235 ★为保证器材质量和安全，方管 120mmx80mmx3.5mm 须符合 GB/T228.1-2021 抗拉强度大于等于 250MP，须提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人印章。	极限越障-滚筒桥 • 外形尺寸：整体尺寸长 5m×宽 2.4m×高 2.4m；由承重框架、滑动轨道、滚筒组成。双道滚筒设置，滚筒把手由 8 根横杆组成，滚筒行走距离 3.5m； • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4mm$ 方管，横梁采用 $120 \times 180 \times 3.5mm$ 方管，材质均为 Q235 ★为保器材质量和安全，方管 120mmx80mmx3.5mm 须符合 GB/T228.1-2021 抗拉强度 439MP，投标文件中已提供国家批准的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告复印件并加盖投标人印章。 • 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，三涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底漆采用环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光亮度 90% 度粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨	正偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 - 已提供产品责任险及保单原件扫描件。		
13	• 岩点通过拉伸强度检测，检测结果 34.2MPa	极限越障-攀峰塔 - 主要尺寸：约长 5m×宽 2.8m×高 6.4m； - 主要材料要求：主立柱采用 $\geq 150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管，由主架、平台、滑杆、组成；第一平台尺寸：约 1.2m（高）$\times$ 1.45m（长）第二平台尺寸：约 2.75m（高）$\times$ 1.7m（长）第三平台尺寸：约 4.25m（高）$\times$ 1.9m（长）滑杆顶部离地高度：高约 6.3m； - 攀岩墙整体尺寸约 3500mm$\times$ 2000mm，材质：岩板采用厚度不小于 18mm 的玻璃钢岩板；攀岩岩点材质为 PE 材质。 - 岩点通过拉伸强度检测，检测结果不小于 12MPa。 60*80mm 方管须经过抗拉强度和中性盐雾试验检测。	极限越障-攀峰塔 - 主要尺寸：长 5m$\times$宽 2.8m$\times$高 6.4m； - 主要材料要求：主立柱采用 150*150*4mm 方管，由主架、平台、滑杆、组成；第一平台尺寸：1.2m（高）$\times$ 1.45m（长）第二平台尺寸：2.75m（高）$\times$ 1.7m（长）第三平台尺寸：4.25m（高）$\times$ 1.9m（长）滑杆顶部离地高度：高 6.3m； - 攀岩墙整体尺寸 3500mm$\times$ 2000mm，材质：岩板采用 60*80mm 方管，岩板采用厚度 18mm 的玻璃钢岩板；攀岩岩点材质为 PE 材质。 - 岩点通过拉伸强度检测，检测结果 34.2MPa，投标文件中已提供检测报告复印件。 60*80mm 方管须经过抗拉强度和中性盐雾试验检测，投标文件中已提供检测报告复印件。 - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光亮度 90%度粉末，再进入烤房经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要	正偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 已提供产品责任险及保单原件扫描件。		
14	无	极限越障-水坑 - 外形尺寸：整体尺寸总长约 12m$\times$宽 1.5m，由网框、网框基座、水池组成。水池深度约 500mm； - 主管采用 120*80*3.5mm 方管；横梁 $\phi 114\text{mm}$ 圆管； - 上铺六边尼龙网，直径 $\geq 6\text{mm}$。	极限越障-水坑 - 外形尺寸：整体尺寸总长 12m$\times$宽 1.5m，由网框、网框基座、水池组成。水池深度 500mm； - 主管采用 120*80*3.5mm 方管；横梁 $\phi 114\text{mm}$ 圆管； - 上铺六边尼龙网，直径 6mm。 - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光亮度 90%度粉末，再进入烤房经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。 - 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
15	无	极限越障-管道 - 外形尺寸：整体尺寸长约 3.5m$\times$高 2m； - 上侧倾斜放置内径 $\geq 800\text{mm}$ 波纹管； - 采用 $\geq 150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管，横梁 $\geq 80 \times 80\text{mm}$ 矩形钢管，壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$，材质均为 Q235。	极限越障-管道 - 外形尺寸：整体尺寸长 3.5m$\times$高 2m； - 上侧倾斜放置内径 800mm 波纹管； - 采用 150*150*4mm 方管，横梁 80*80mm 矩形钢管，壁厚 3.5mm，材质均为 Q235。 - 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经 200 度高温处理，将粉末完全融入金属表面；	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			3) 外表涂装, 采用户外最高光泽度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
16	基础预埋件螺栓—抗拉强度—M20 符合 GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准且 486MPa, 投标文件中已提供检验报告复印件。	极限越障—横渡绳 • 外形尺寸: 总长 11m, 宽 1.2m, 高 2.5m; • 前后两架体相距 11m, 中间设置攀登人绳, 绳索外包尼龙保护套。绳离地高度: 约 1.8m; • 立柱要求采用 $\geq 150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 横梁要求采用 $\geq \phi 114\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$, 材质均须为 Q235。 • 为保证器材的质量及使用人员的安全, 基础预埋件螺栓—抗拉强度—M20 符合 GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准且 $\geq 420\text{MPa}$。	极限越障—横渡绳 • 外形尺寸: 总长 11m, 宽 1.2m, 高 2.5m; • 前后两架体相距 11m, 中间设置攀登人绳, 绳索外包尼龙保护套。绳离地高度: 1.8m; • 立柱要求采用 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 横梁要求采用 $\phi 114\text{mm}$ 圆管, 壁厚 3.5mm, 材质均为 Q235。 • 为保证器材的质量及使用人员的安全, 基础预埋件螺栓—抗拉强度—M20 符合 GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》标准且 486MPa, 投标文件中已提供检验报告复印件。 • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐涂层采用环氧富锌粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面; 3) 外表涂装, 采用户外最高光泽度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件	正偏离	详见检验检测报告及产品责任险

17	无	极限越障—荡绳 • 外形尺寸: 总长 4m, 宽 3.1m, 高 4m; • 横梁中间两侧设置荡绳, $\phi 40\text{mm}$ 尼龙大绳, 主立柱两侧 2m 处要求设置踏板, 宽度 $\geq 200\text{mm}$, 采用厚度 $\geq 100\text{mm}$ 防腐松木板铺于表面; • 立柱采用 $\geq 150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 横梁要求采用 $\geq \phi 114\text{mm}$ 圆管, 壁厚 $\geq 3.5\text{mm}$, 材质均须为 Q235。	极限越障—荡绳 • 外形尺寸: 总长 4m, 宽 3.1m, 高 4m; • 横梁中间两侧设置荡绳, $\phi 40\text{mm}$ 尼龙大绳, 主立柱两侧 2m 处要求设置踏板, 宽度 200mm, 采用厚度 100mm 防腐松木板铺于表面; • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 横梁要求采用 $\phi 114\text{mm}$ 圆管, 壁厚 3.5mm, 材质均为 Q235。 • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐涂层采用环氧富锌粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面; 3) 外表涂装, 采用户外最高光泽度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
18	无	极限越障—协作墙 • 外形尺寸: 总长 1.3m, 底宽 1.3m, 高度 2.5m, 由金属框架和外立面组成; 斜坡面长约 2m; • 高墙表面须铺设厚 $\geq 25\text{mm}$ 防腐松木板; • 立柱采用 $\geq 150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 材质均须为 Q235。	极限越障—协作墙 • 外形尺寸: 总长 1.3m, 底宽 1.3m, 高度 2.5m, 由金属框架和外立面组成; 斜坡面长约 2m; • 高墙表面须铺设厚 25mm 防腐松木板; • 立柱采用 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管, 材质均为 Q235。 • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐涂层采用环氧富锌粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面;	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			3) 外表涂装, 采用户外最高光亮度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
19	无	极限越障-横栏组 • 外形尺寸: 10.5m*2.5m*1.5m (长、宽、高), 6 组架体横栏不均分布; • 间距 2.3m/2.2m/1.6m/1.9m/1.7m; • 立柱采用 $\geq 150*150*4mm$ 方管, 横梁 $\geq \phi 140mm$ 圆管, 壁厚 $\geq 3.5mm$, 材质均为 Q235。	极限越障-横栏组 • 外形尺寸: 10.5m*2.5m*1.5m (长、宽、高), 6 组架体横栏不均分布; • 间距 2.3m/2.2m/1.6m/1.9m/1.7m; • 立柱采用 $150*150*4mm$ 方管, 横梁 $\phi 164mm$ 圆管, 壁厚 3.5mm, 材质均为 Q235。 • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐底层采用富锌富铝粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面; 3) 外表涂装, 采用户外最高光亮度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险
20	无	极限越障-高架梯 • 外形尺寸: 约宽 5m*高 4m, 由立柱、承重横杆、软梯组成;	极限越障-高架梯 • 外形尺寸: 宽 5m*高 4m, 由立柱、承重横杆、软梯组成; • 主立柱采用 $150*150*4mm$ 方管;	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

		• 主立柱采用 $\geq 150*150*4mm$ 方管; • 中间横梁为 $\geq \phi 140mm$ 圆管; • 要求立柱到链软梯, 宽 $\geq 400mm$, 镀锌钢链 $\geq \phi 8$, • 横杆圆管 $\geq \phi 25*1.5mm$, 间距 $\geq 400mm$;	• 中间横梁为 $\phi 140mm$ 圆管; • 要求立柱到链软梯, 宽 500mm, 镀锌钢链 $\phi 8$, • 横杆圆管 $\phi 25*1.5mm$, 间距 400mm; • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐底层采用富锌富铝粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面; 3) 外表涂装, 采用户外最高光亮度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求, 投标文件中已提供检验机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
21	无	极限越障-穿梭梯 • 外形尺寸要求: 长 3.4m, 宽 2.6m, 前沿高 1m, 后侧高度 1.5m; • 立柱须采用 $\geq 150*150*4mm$ 方管; • 中间横梁采用 $\geq \phi 114mm$ 圆管, 壁厚 $\geq 3.5mm$。	极限越障-穿梭梯 • 外形尺寸要求: 长 3.4m, 宽 2.6m, 前沿高 1m, 后侧高度 1.5m; • 立柱采用 $150*150*4mm$ 方管; • 中间横梁采用 $\phi 120mm$ 圆管, 壁厚 3.5mm。 • 金属表面涂层工艺要求: 1) 采用喷塑工艺, 二涂二烤, 表面经高压抛丸除锈处理; 2) 防腐底层采用富锌富铝粉末, 经 200 度高温处理, 将粉末完全融入金属表面; 3) 外表涂装, 采用户外最高光亮度 90% 度粉末, 再进入烤箱经 200 度高温处理, 将粉末全融化于金属表面; 可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀, 色泽均匀、亮丽、持久。 • 符合 GB19272-2024《室外健身器材安全通用要求》的检验要求	无偏离	详见检验检测报告及产品责任险

			求，投标文件中已提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 • 已提供产品责任险及保单原件扫描件		
22	无	极限障碍-起终点 • 要求：C25 混凝土浇筑 • 规格要求：0.3*5（米）	极限障碍-起终点 • C25 混凝土浇筑 • 规格尺寸：0.3*5（米） • 金属表面涂层工艺要求： 1) 采用喷塑工艺，喷涂一层，表面经高压抛丸除锈处理； 2) 防腐涂层采用富锌富铝粉末，经 260 度高温处理，将粉末完全融入金属表面； 3) 外表涂装，采用户外最高光泽度 90% 粉末，再进入烤箱经 200 度高温处理，将粉末全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久。	无偏离	无
23	无	6 位计时器 • 产品功能：具有训练模式和比赛模式可切换；可开启防抢跑功能； • 显示屏尺寸：≥65*15*4cm • 精度要求：0.01s； • 电压要求：AC220V 或 DC12V • 可使用功能要求：包含时钟，正计时，倒计时，秒表功能； • 脚踏板尺寸：≥30*30cm • 测试按压次数寿命要求：≥10000 次 • 脚踏板功能：控制计时器的复位和开始计时；	6 位计时器 • 产品功能：具有训练模式和比赛模式可切换；可开启防抢跑功能； • 显示屏尺寸：65*15*4cm • 精度要求：0.01s； • 电压要求：AC220V 或 DC12V • 可使用功能要求：包含时钟，正计时，倒计时，秒表功能； • 脚踏板尺寸：30*30cm • 测试按压次数寿命要求：10000 次 • 脚踏板功能：控制计时器的复位和开始计时； • 手拍板：尺寸 20*20cm • 手拍板功能：脚踏复位计时，离开开始计时 • 自带语音模块，可外接音箱；自带指示灯，可提示计时器状态；	无偏离	无

		• 手拍板：尺寸 ≥20*20cm • 手拍板功能：脚踏复位计时，离开开始计时 • 须自带语音模块，可外接音箱； • 须自带指示灯，可提示计时器状态； • 须自带公共按钮；	自带公共按钮：		
24	无	障碍场-场地铺设 • 障碍场铺设规格：115*10.5 米 • 沙地厚度要求：≥30CM • 要求场地四周砌砖 • 沙子颗粒直径要求：0.2MM - 0.5MM	障碍场-场地铺设 • 障碍场铺设规格：115*10.5 米 • 沙地厚度：30CM • 场地四周砌砖 • 沙子颗粒直径：0.2MM - 0.5MM	无偏离	无
25	无	热身活动场地铺设 • 热身活动场地铺设规格：14*7 米 • 沙地厚度要求：≥30CM • 要求场地四周砌砖 • 沙子颗粒直径要求：0.2MM - 0.5MM	热身活动场地铺设 • 热身活动场地铺设规格：14*7 米 • 沙地厚度：30CM • 要求场地四周砌砖 • 沙子颗粒直径：0.2MM - 0.5MM	无偏离	无

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：北京市体科健体育科技有限公司（电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：白玉林（签字或电子签章）

日期：2025 年 12 月 23 日

合同附件 3：售后服务

一、质保期内和质保期外的售后服务方案

（一）售后服务内容

- 1、承诺本项目质保期 6 年。自验收单签署之日起开始计算。
- 2、质保期内，免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。
- 3、质保期外，终身提供不高于成本价的备品备件供应，且免费提供维修技术支持，彻底解决后续使用顾虑。
- 4、所有货物均享受免费上门保修、维护、更换及技术服务，无需用户额外奔波。

（二）故障解决方案

- 1、设立本地化售后维修网点辐射本地区客户，全方位处理各类售后事宜。
- 2、器材质量故障，我公司 4 分钟内快速响应，12 小时内完成维修。若 24 工作小时后仍无法排除，立即免费提供不低于原设备规格档次的备用器材，确保训练不中断，由此造成的损失由我方全额承担。



24小时服务热线



快速的售后工作安排



在规定时间内到达现场



熟练快捷的解决问题

- 3、若未按约定时间响应、派员或处理问题，用户可委托第三方维修，产生的所有费用由我方承担。

- 4、因设备硬件缺陷、技术资料错误或现场指导失误导致设备不达标，我方免费修理、更换故障部件，直至设备达到合同规定标准，相关费用全部由我方承担。

- 5、质保期内若因我方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，质保期将按实际停运时间顺延，停运造成的损失由我方负责赔偿。

- 6、所有货物保修服务方式均为我方上门保修，即由我方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由我方承担。如我方在接到招标人通知后不到场，则招标人有权聘请其他技术人员到场进行技术支持，相关费用由我方承担，招标人有权在尾款中直接扣除相关费用。

- 7、货物质保期届满后，我方保证继续为招标人提供货物的维修服务，招标人应按卖方提供的优惠价格向中标人支付相关费用，中标人保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向招标人提供备品备件。

（三）服务响应时间

- 1、质保期内：接到报修电话后，4 分钟内快速响应，12 小时内完成维修。若 24 工作小时后仍无法排除，立即免费提供不低于原设备规格档次的备用器材，确保训练不中断，由此

造成的损失由我方全额承担。

2、质保期外：4分钟内快速响应，12小时内上门服务，24小时内落实维修更换。



(四) 专业技术人员保障及服务电话

1.1 构建全国性售后服务网络，各省会城市及主要地区设售后服务中心，重点地级市设售后服务站，配备平均从业 15 年以上的专职售后人员，经验丰富、技术精湛。

与多家合作伙伴共建特约售后服务站，派驻专职技术人员负责培训指导与技术支持，全方位提升服务质量。

专业团队坐镇，服务热线全天候

序号	姓名	职务	服务电话	从业年限	核心职责
1	郭士涛	总部售后经理	18610181629	22 年	统筹售后工作、客户回访、热线接听、维修调度、档案管理、零配件供应协调等
2	敖庆华	本地服务售后工程师	18515529669	22 年	本地化设备维修、现场技术支持
3	付振洋	本地服务工程师	18596263763	20 年	本地设备巡检、故障处理、维护保养
4	李曼玲	客服	18515569732	15 年	售后咨询接听、需求记录、服务跟踪
5	范茹茹	客服	18515569731	15 年	客户问题反馈处理、维修进度告知

售后服务团队



全国售后服务热线：400-013-4319（7×24 小时畅通）

官方邮箱：tkj3112@163.com（7×24 小时接收需求）

1.2 售后服务、技术支持能力证书




(五) 质保期内 免费保养次数

1、质保期内，中标人负责对其提供的货物进行维修和维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

2、推行终身免费上门巡检服务，器材交付后每 3 个月主动上门（每年 4 次），开展设备外观检查、部件磨损排查、螺栓紧固、轻微掉漆补漆等保养工作，保养后全面检测设备功能，清洁现场并提交详细保养报告，提供专业维护建议。

3、对于本次项目，我公司还承诺：采购方如有重要活动（公安特警重大赛事活动等情况），我们可以免费派遣技术人员到活动现场，提供现场技术保障服务。

4、具体流程如下

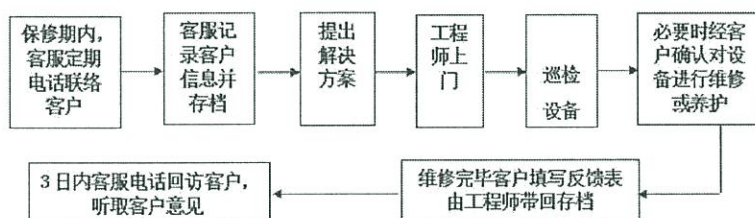

5、每次巡检及维修完毕后，存档备案以便追述。

6、按照故障严重程度定义用户系统故障级别，根据故障级别分别安排故障排除服务。

7、一至四级技术故障的定义如下：

级别	严重程度	对产品功能或性能或操作的影响
一级	严重的	客户系统已经瘫痪，业务工作受到严重影响，如果不立即实现恢复，会给客户带来非常严重的损失。我们会与客户一起，调动各种资源，尽快排除故障。此时，我们与客户需要始终保持联系，直到故障排除为止。
二级	重大的	系统性能已经严重下降，对客户业务运作造成了重大的影响。我们会与客户一起尽力在工作时间内解决故障。此时，我们也需与客户始终保持联系，直到故障排除为止。
三级	一般的	客户系统的操作性能受损，功能已经削弱，但大部分业务运作仍可正常工作，还包括一些安装或配置方面的信息或支援。此时我们将在 5 分钟内响应，提供解决方案并付之实施。
四级	轻微的	在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终客户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。此时，我们与客户需定期保持联系。到现场或指导用户直接排除故障。

成都特警训练基地-器材检修单

北京市体科健体育科技有限公司工程部器材检修单 编号:

使用方单位名称: 成都特警训练基地		器材名称: 110米高空训练竹竿		
序号	检修项目	正常 (✓)	非正常 (✓)	注解
1	滑道运行情况	✓		
2	钢丝绳卡口紧固状态等	✓		
3	绳网老化、结口牢固状态	✓	✓	
4	连接法兰螺丝松动、生锈等	✓		
5	活动部位连接螺栓状况	✓		
6	木材(板及圆木)开裂、腐烂情况		✓	部分木板腐朽更换
7	整体使用情况	✓		
8	整体外观情况	✓		
9	岩板和岩点使用情况	✓		
10	其它 更换木板、绳网对点记录不及时补修。 斜拉绳绳头处理			

使用方负责人签字: 刘峰

联系电话: 1588009270

年 月 日



检修单位检修人签字: 张树刚

1801078163

(六) 质保期外 维保服务方案及维保费用情况

1、质保期满后我公司保证继续为使用方提供货物的维修服务，且不收取任何人工费用，仅向使用方收取所更换部件的相关材料成本费用；如使用方需要更完善的服务还可与我公司签订维保协议，同时我公司长期提供技术资料和技术支持。

2、响应时间：质保期外，我公司为采购人提供7×24小时售后维保服务，接到采购人售后服务通知后，4分钟快速响应，12小时内安排售后服务人员上门服务，以保证用户单位的正常使用。

3、定期巡检服务：我公司承诺在质保期外每年巡查维护2次（客户临时要求除外），对相关设备进行标准化运行及安全检查，及时发现解决安全隐患，保证设备使用安全。并提供纸质或电子版巡查记录，对巡查中发现器材有问题或使用故障及时修复，确保训练设施能安全、正常使用，每次巡检会做好维护、检查的记录整理工作，对客户档案做好管理。

4、中标人保证继续为招标人提供货物的维修服务，招标人应按中标人提供的优惠价格支付相关费用，中标人保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物和相关配件的价格向招标人提供备品备件。

5、定期电话回访，收集使用反馈，分析设备运行状况，及时解答问题并提供优化方案。定期电话回访，收集使用反馈，分析设备运行状况，及时解答问题并提供优化方案。

6、维保费用：（包括交通费、人工费、配件费等）

北京市体科健体育科技有限公司器材设备客户使用情况

售后服务回访记录表

回访时间：2015年 1 月 15 日 编号：78755-01-01

客户名称	威海市公安局警用训练基地	电话联系人	
回访方式	☒ 上门回访 ☐ 电话回访	类别	☐ 使用人员 ☐ 管理人员
回访内容	1. 产品使用情况 2. 产品问题反馈 3. 公司服务响应情况 4. 其他需求		
客户回访内容记录	产品性能及质量评价	一、请您对我公司产品外观设计进行评价： ☒ A. 很好 ☐ B. 好 ☐ C. 一般 ☐ D. 不够完善 二、请您对我公司产品外观质量的综合评价： ☒ A. 很好 ☐ B. 好 ☐ C. 一般 ☐ D. 不够完善 三、请您对我公司产品安全稳定性情况进行评价： ☒ A. 很稳定 ☐ B. 较稳定 ☐ C. 一般 ☐ D. 不够稳定 四、请您对我公司产品整体质量评价： ☒ A. 很好 ☐ B. 好 ☐ C. 一般 ☐ D. 较差	
	公司服务响应情况评价	一、请您对我公司服务的响应速度进行评价： ☒ A. 很快 ☐ B. 快 ☐ C. 一般 ☐ D. 慢 二、请您对我公司工作人员态度进行评价： ☒ A. 很好 ☐ B. 好 ☐ C. 一般 ☐ D. 不够友善 三、请您对我公司工作人员服务水平进行评价： ☒ A. 很好 ☐ B. 好 ☐ C. 一般 ☐ D. 不够友善 四、您对我公司服务的整体满意度： ☒ A. 非常满意 ☐ B. 满意 ☐ C. 较满意 ☐ D. 不满意	
客户其它建议：			

注：检修设备详见附录物资附表！

客户签字（盖章）：张永健

填表日期：2015年 1 月 15 日

(七) 易损件、零配件及重要消耗品清单

1、备品备件清单

我公司具有长期提供器材备品备件的能力,在北京、南京都有备品备件仓库,在全国范围内有多个备件仓库,保证零部件在设计使用寿命内的及时供应。

(1) 在设备的设计使用寿命内,我公司保证原厂正品零配件的供应,确保设备的正常使用。

设立专职材料员,提前制定备品备件供应计划,保障维修材料及时到位;对易耗品、易损件提前备足库存,意外损坏部件当天启动采购,快速更换。

建立规范的备品备件管理体系,涵盖采购计划、验收入库、保养试验、补库补货、修旧利废等环节,每周检查备件保管与供应情况,确保应急需求得到满足。

设立专门仓储库房,配备专职保管员,建立完善领用手续,保障设备材料不丢失、不浪费。


序号	产品名称	规格	配件来源	数量	单价	备注
1	轴承	套	体科健	1	350 元	设备维修
2	攀岩板	块	体科健	1	390 元	设备维修
3	岩点	个	体科健	1	150 元	设备维修
4	防腐木板	立方米	体科健	1	7200 元	设备维修
5	荡绳	根	体科健	1	1100 元	设备维修
6	渗锌螺栓	个	体科健	1	20 元	设备维修
7	保护网	套	体科健	1	6000 元	设备维修
8	保护垫	块	体科健	1	300 元	设备维修
9	钢丝绳	Φ 12mm	体科健	1	20 元	设备维修
10	攀爬绳	直径 40mm	体科健	1	850 元	设备维修
11	U 型绳网	Φ 20mm	体科健	1	150 元	设备维修
12	保护网	网口 100mm, 网口绳直径 Φ 6mm	体科健	1	1200 元	设备维修
常用检修工具						
1	内六角扳手	8mm	北京 长城	1 把	25 元	日常维护
2	内六角扳手	10mm	北京 长城	1 把	23 元	日常维护
3	200 活动扳手	200 mm	北京 长城	1 把	28 元	日常维护
4	十字改锥	十字	北京 长城	1 个	40 元	日常维护
5	一字改锥	一字	北京 长城	1 个	40 元	日常维护

2、备品备件仓库

(1) 公司拥有充足备品备件仓库，以保证本次投标货物的备品及备件拥有安全库存量，为杜绝断货及零配件发运不及时提供了有力保障，可向全国各地供货，通过物流网络的系统管理、信息共享，以及整合其它社会资源，最大化地满足使用方的需求。

(2) 同时我公司承诺：在设计使用寿命期内，可以保证使用方更换到原厂的零部件，以确保设备的正常使用。

(3) 配件库存

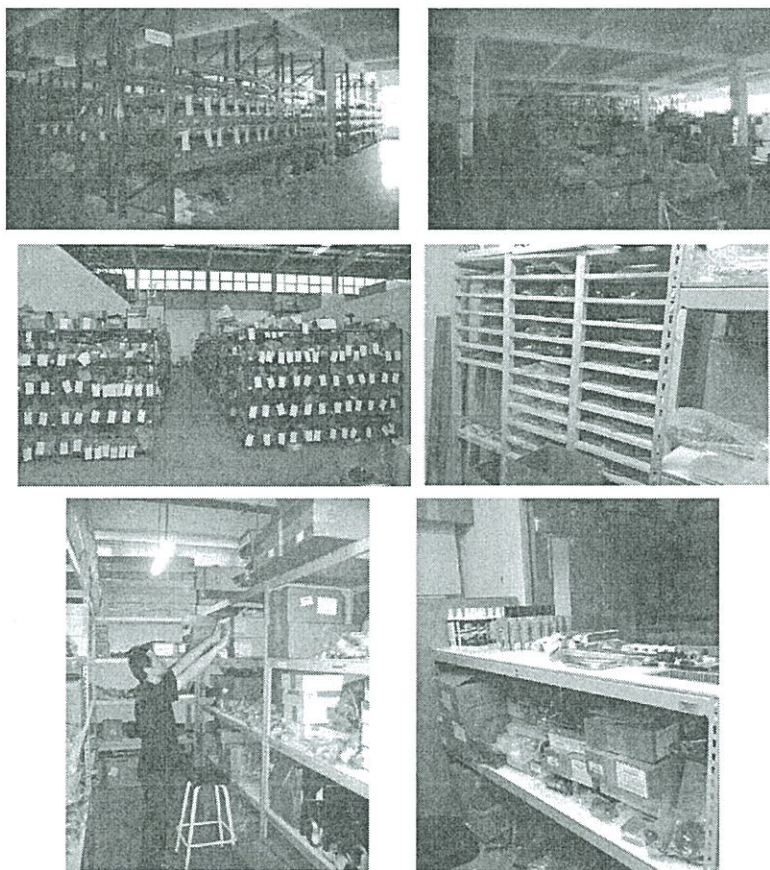

地 址：南京市秦淮区菱角市 66 号 43 栋 201-1 号
联系人：白玉林 18610729192

(八) 售后服务认证证书

CERTIFICATE

售后服务认证证书

证书号: 84024SC10027R0M

兹证明

北京市体科健体育科技有限公司

社会统一信用代码: 911103027382269899

注册地址: 北京市北京经济技术开发区景园北街2号47号楼

经营地址: 北京市北京经济技术开发区景园北街2号47号楼

服务能力符合符合标准:

GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系标准》
规定的五星级要求

认证范围:

室内健身器材、警用体技能训练器材、障碍和拓展器材、体育场馆运动器材、户外教育器材、应急救援综合设施及装备的售后服务

初次发证日期: 2024年07月12日

有效期至: 2027年07月11日

批准人

[Signature]



BCZ



证书有效性需通过定期的监督审核确认保持。证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司

北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1211

合同附件 4：供货范围和价格清单

分项报价表

项目名称：徐州市区域性应急演练暨装备基地训练器材采购

项目编号：JSZC-320300-XHGC-G2025-0008

采购包：包 1

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称 (全称)	产品制造企业的划 分（大型、中型、 小型、微型、监狱 企业、享受政府采 购支持政策的残疾 人福利性单位）	数量	数量 单位	单价	总价	备注
1	极限越障-攀爬绳	品牌：体科健 规格：宽 2m，立柱高 4.2m 型号：UAE-A002	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	10250	10250	质保期 6 年

2	极限越障-横向墙	品牌:体科健 规格:墙面长 7m, 高 3m 型号: UAE-A003	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	34450	34450	质保期 6 年
3	极限越障-悬孔板	品牌:体科健 规格:长 4.1m, 宽 2.5m, 总 高 3.6m 型号: UAE-A004	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	21750	21750	质保期 6 年
4	极限越障-高低栏	品牌:体科健 规格:前梁宽 2.12m×高 0.56m, 后梁宽 2.12m×高 1.61m 型号: UAE-A005	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	7000	7000	质保期 6 年
5	极限越障-攀绳墙	品牌:体科健 规格:宽 2.4m, 总高 4.3m 型号: UAE-A006	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	13200	13200	质保期 6 年

6	极限越障-人梯	品牌:体科健 规格:长 7.5m×宽 2.5m×高 6.4m 型号: UAE-A007	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	28670	28670	质保期 6 年
7	极限越障-平衡木	品牌:体科健 规格:长 4.0m, 宽 0.2m, 高 0.3m 型号: UAE-A008	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	9200	9200	质保期 6 年
8	极限越障-云梯	品牌:体科健 规格:长 7.1m×宽 1.9m 型号: UAE-A009	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	15672	15672	质保期 6 年
9	极限越障-踏板	品牌:体科健 规格:斜面长 1m×宽 0.6m×高 0.72m 型号: UAE-A010	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	7000	7000	质保期 6 年

10	极限越障-低桩网	品牌:体科健 规格:长 6.1m×宽 1.8m× 0.5m (最中间高) 型号: UAE-A011	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	16700	16700	质保期 6 年
11	极限越障-龙门墙	品牌:体科健 规格:整体尺寸长 11.4m× 宽 4m×4.5m (最高点) 型号: UAE-A012	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	31050	31050	质保期 6 年
12	极限越障-滚筒桥	品牌:体科健 规格:长 5m×宽 2.4m×高 2.4m 型号: UAE-A013	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	22550	22550	质保期 6 年
13	极限越障-攀峰塔	品牌:体科健 规格:长 5m×宽 2.8m×高 6.4m 型号: UAE-A014	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	38000	38000	质保期 6 年

14	极限越障-水坑	品牌:体科健 规格:长 12m×宽 1.5m 型号: UAE-A015	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	23770	23770	质保期 6 年
15	极限越障-管道	品牌:体科健 规格:长 3.5m×高 2m 型号: UAE-A016	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	11188	11188	质保期 6 年
16	极限越障-横渡绳	品牌:体科健 规格:长 14m, 宽 1.2m, 高 2.5m 型号: UAE-A017	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	23290	23290	质保期 6 年
17	极限越障-荡绳	品牌:体科健 规格:长 4m, 宽 3.1m, 高 4m 型号: UAE-A018	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	13610	13610	质保期 6 年
18	极限越障-协作墙	品牌:体科健 规格:顺长 1.3m, 底宽 1.3m,	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	21450	21450	质保期 6 年

		高度 2.5m , 高度 2.55m 型号: UAE-A021							
19	极限越障-横栏组	品牌:体科健 规格:10.5m*2.9m*1.5m 型号: UAE-A019	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	15800	15800	质保期 6 年
20	极限越障-高架梯	品牌:体科健 规格:宽 5m×高 4m 型号: UAE-A020	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	13500	13500	质保期 6 年
21	极限越障-穿梭梯	品牌:体科健 规格:长 3.4m, 宽 2.6m 型号: UAE-A001	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	11900	11900	质保期 6 年
22	极限越障-起终点	品牌:体科健 规格:0.3*5 米 型号: UAE-A022	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	3500	3500	质保期 6 年

23	6 位计时器	品牌:体科健 规格:65*15*4cm 型号: JSQ-01	山东德智体装备 科技有限公司	小型	1	套	2500	2500	质保期 6 年
24	障碍场-场地铺设	品牌:体科健 规格:厚度 30CM 型号: /	北京市体科健体 育科技有限公司	小型	1207.5	平方	140	169050	/
25	热身活动场地铺设	品牌:体科健 规格:厚度 30CM 型号: /	北京市体科健体 育科技有限公司	小型	98	平方	140	13720	/
总价合计 (即《开标一览表》中的“总价”)			大写: 伍拾柒万捌仟柒佰柒拾			小写: 578770 元			

合同附件 5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件）

验收

1. 采购人在接到中标人以书面形式提出验收申请后，在 1 个工作日内及时组织相关专业技术人员，对所有设备进行试运行，时间为 15 日，在验收试运行期间得到全面的检查和测试，从而保障设备的质量和安全性。

试运行期满后进行正式验收，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。如验收不合格，采购人有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中标人承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

2. 如双方因产品设备的质量问题对项目建设整体（含产品设备）的验收结果有分歧，则以第三方对可能有缺陷、故障的产品进行检测且以检测结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

3. 对于涉及因检测不合格的产品设备（批次），无条件退场，且采购人有权据此认定为是中标人自身的原因而导致该种结果，采购人有权单方面解除本项目的采购合同。

4. 采购人有权拒收未通过验收而涉及到的产品设备。

5. 项目建设整体验收合格的同时，中标人需提供项目内涉及到的产品设备的质保书、保修证明等书面资料给采购人。

保修承诺

致：徐州市公安局、江苏信和工程咨询有限公司

根据徐州市区域性应急训练暨装备基地训练器材采购项目 [项目编号：
JSZC-320300-XHGC-G2025-0008] 的投标我公司承诺如下：

所有器材免费质量保修期为 6 年（易耗品除外），质保期自验收单签署之日起计算，质保期内，我公司免费提供项目整体的维护和产品设备的维修，包括非人为因素发生的产品设备修理、更换的费用。

特此承诺。

投标人：北京市体科健体育科技有限公司（电子公章）

日期：2025 年 12 月 23 日